


Seula, mm	0,063	2	4	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Vähintään...enintään, %	0...2	0...5	0...12	0...50	0...100	0...100	10...100	85...100	98...100	100

Rakeisuuskäyrä 1a

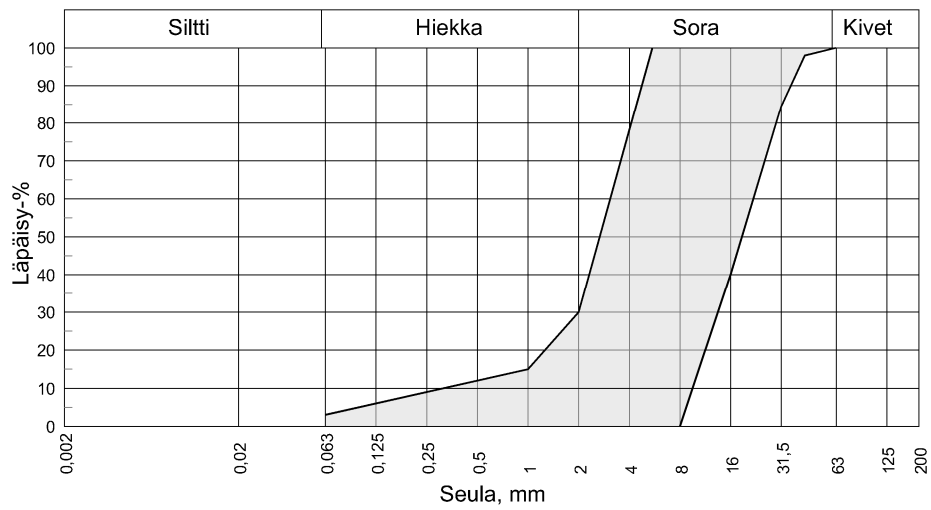


Seula, mm	0,063	1	2	4	5,6	8	16	31,5	45	63
Vähintään...enintään, %	0...3	0...15	0...30	0...80	0...100	0...100	40...100	85...100	98...100	100

### Rakeisuuskäyrä 1

Korjattava kohta sivulla 91 (luku 5.3):

#### **Materiaali RIL1**

Materiaalia käytetään normaalissa kuivatustilanteessa rakennuksen perusmuurin vastaisessa salaojituserroksessa. Alapohjan alla käytetään kuitenkin **Materiaali RIL1a** kiviainesta.

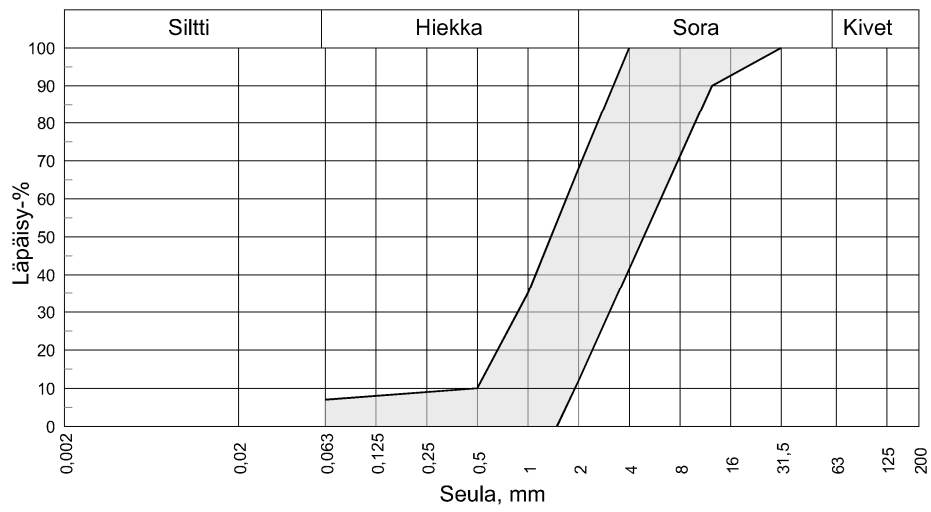

Seula, mm	0,063	0,5	1	2	4	8	11,2	16	31,5
Vähintään...enintään, %	0...7	0...10	0...35	12...68	42...100	72...100	90...100	93...100	100

Rakeisuuskäyrä 2